


統計月份： 年 月
園區別： 臺南園區

廠商名稱： OOOOOO股份有限公司OOO廠
用水地址： OOOOOOOOOOOOOOOOOO

注意：填寫單位為噸/日、m³/day、CMD

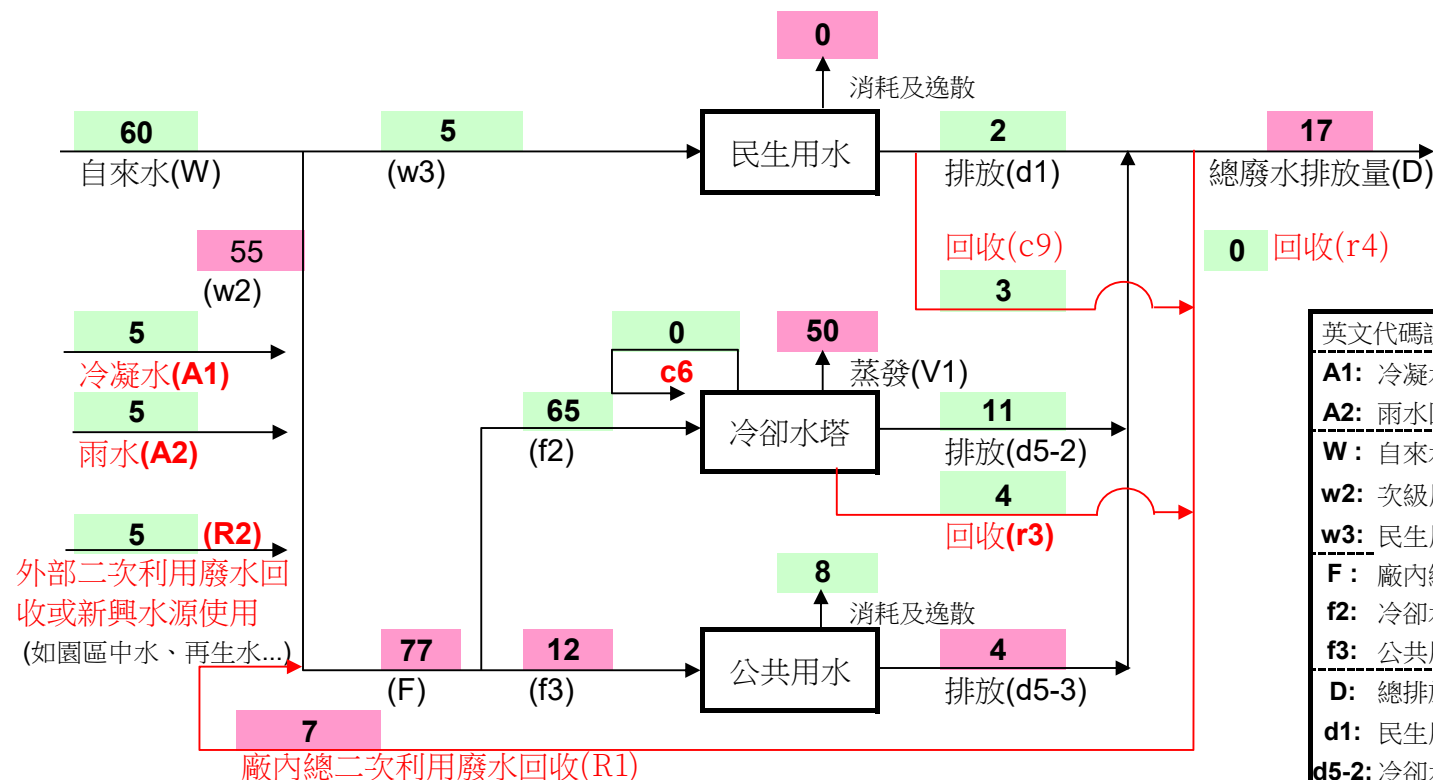

英文代碼說明：	
A1:	凝水回收
A2:	雨水回收
W:	自來水
w2:	次級用自來水量
w3:	民生用自來水量
F:	廠內總次級用水
f2:	冷卻水塔用水
f3:	公共用水排水
D:	總排放廢水
d1:	民生用水廢水
d5-2:	冷卻水塔排水
d5-3:	公共用水排水
c6:	C/T排水回收利用 (需建置旁濾設備, c6 = f2 x 0.02)
c9:	廠內民生用水回收
R1:	廠內總二次利用廢水回收
r3:	冷卻水塔排水回收
r4:	廠內廢水排水回收
R2:	外部二次利用廢水回收或新興水源使用 (如園區中水、外部再生水)
V1:	冷卻水塔蒸發量
消耗及逸散：飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散水	
註：為與製程版一致，部分代碼會跳過	

全廠回收率 = $\frac{A1+A2+c6+R1}{W+A1+A2+c6+R1+R2-V1} \times 100\% = 53.1\%$

廢水排放率 = $\frac{D}{W+A1+A2+R2} \times 100\% = 22.7\%$

代表輸入數據
代表電腦公式計算

- 註：
- 請盡可能利用原圖表示水量數據
 - 計算公式已設定好，在平衡圖用水點直接填數據，%會自動演算。
 - 若平衡圖不適用，請與科管局聯繫確認後，可適度調整版面
 - 填列數字位數以整數為原則；若有小數位數需求，請於欄位呈現全部位數

園區別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率	備註
嘉義園區	> 85%	> 76.3%	< 70%	121年全廠回收率需達到82%
臺南園區	> 85%	> 78%	< 70%	120年全廠回收率需達到82%
臺南擴建園區	> 85%	> 75.8%	< 70%	1)120年半導體業製程回收率達86% 2)120年全廠回收率達82%
高雄(路竹)園	> 85%	> 75%	< 70%	-
橋頭園區	> 85%	> 75%	< 70%	1)全廠回收率：晶圓製造半導體85%、 其他一般產業75% 2)120年全廠回收率達82%
楠梓園區	-	-	-	-
屏東園區	> 85%	> 76.1%	< 70%	122年全廠回收率需達到82%